


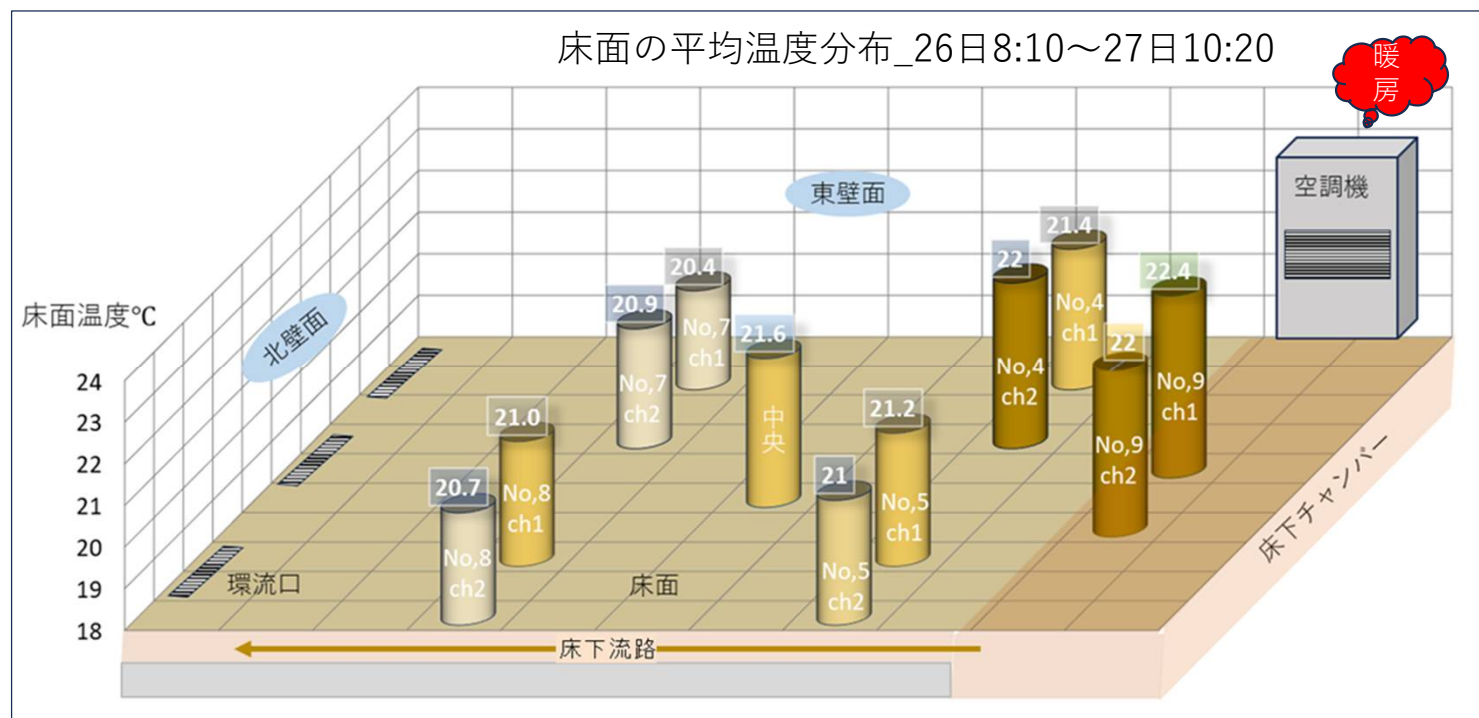

■ 摘要

- 調査対象：札幌市_某小多目的ホール
- 調査日時：2024年2月26日～27日
- 外気温：-0.9℃～3.9℃、AC設定温度：暖房22.0℃

注_IS07730は暖房時の床表面温度は19℃～26℃の範囲を快適性条件として推奨しています。